



Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

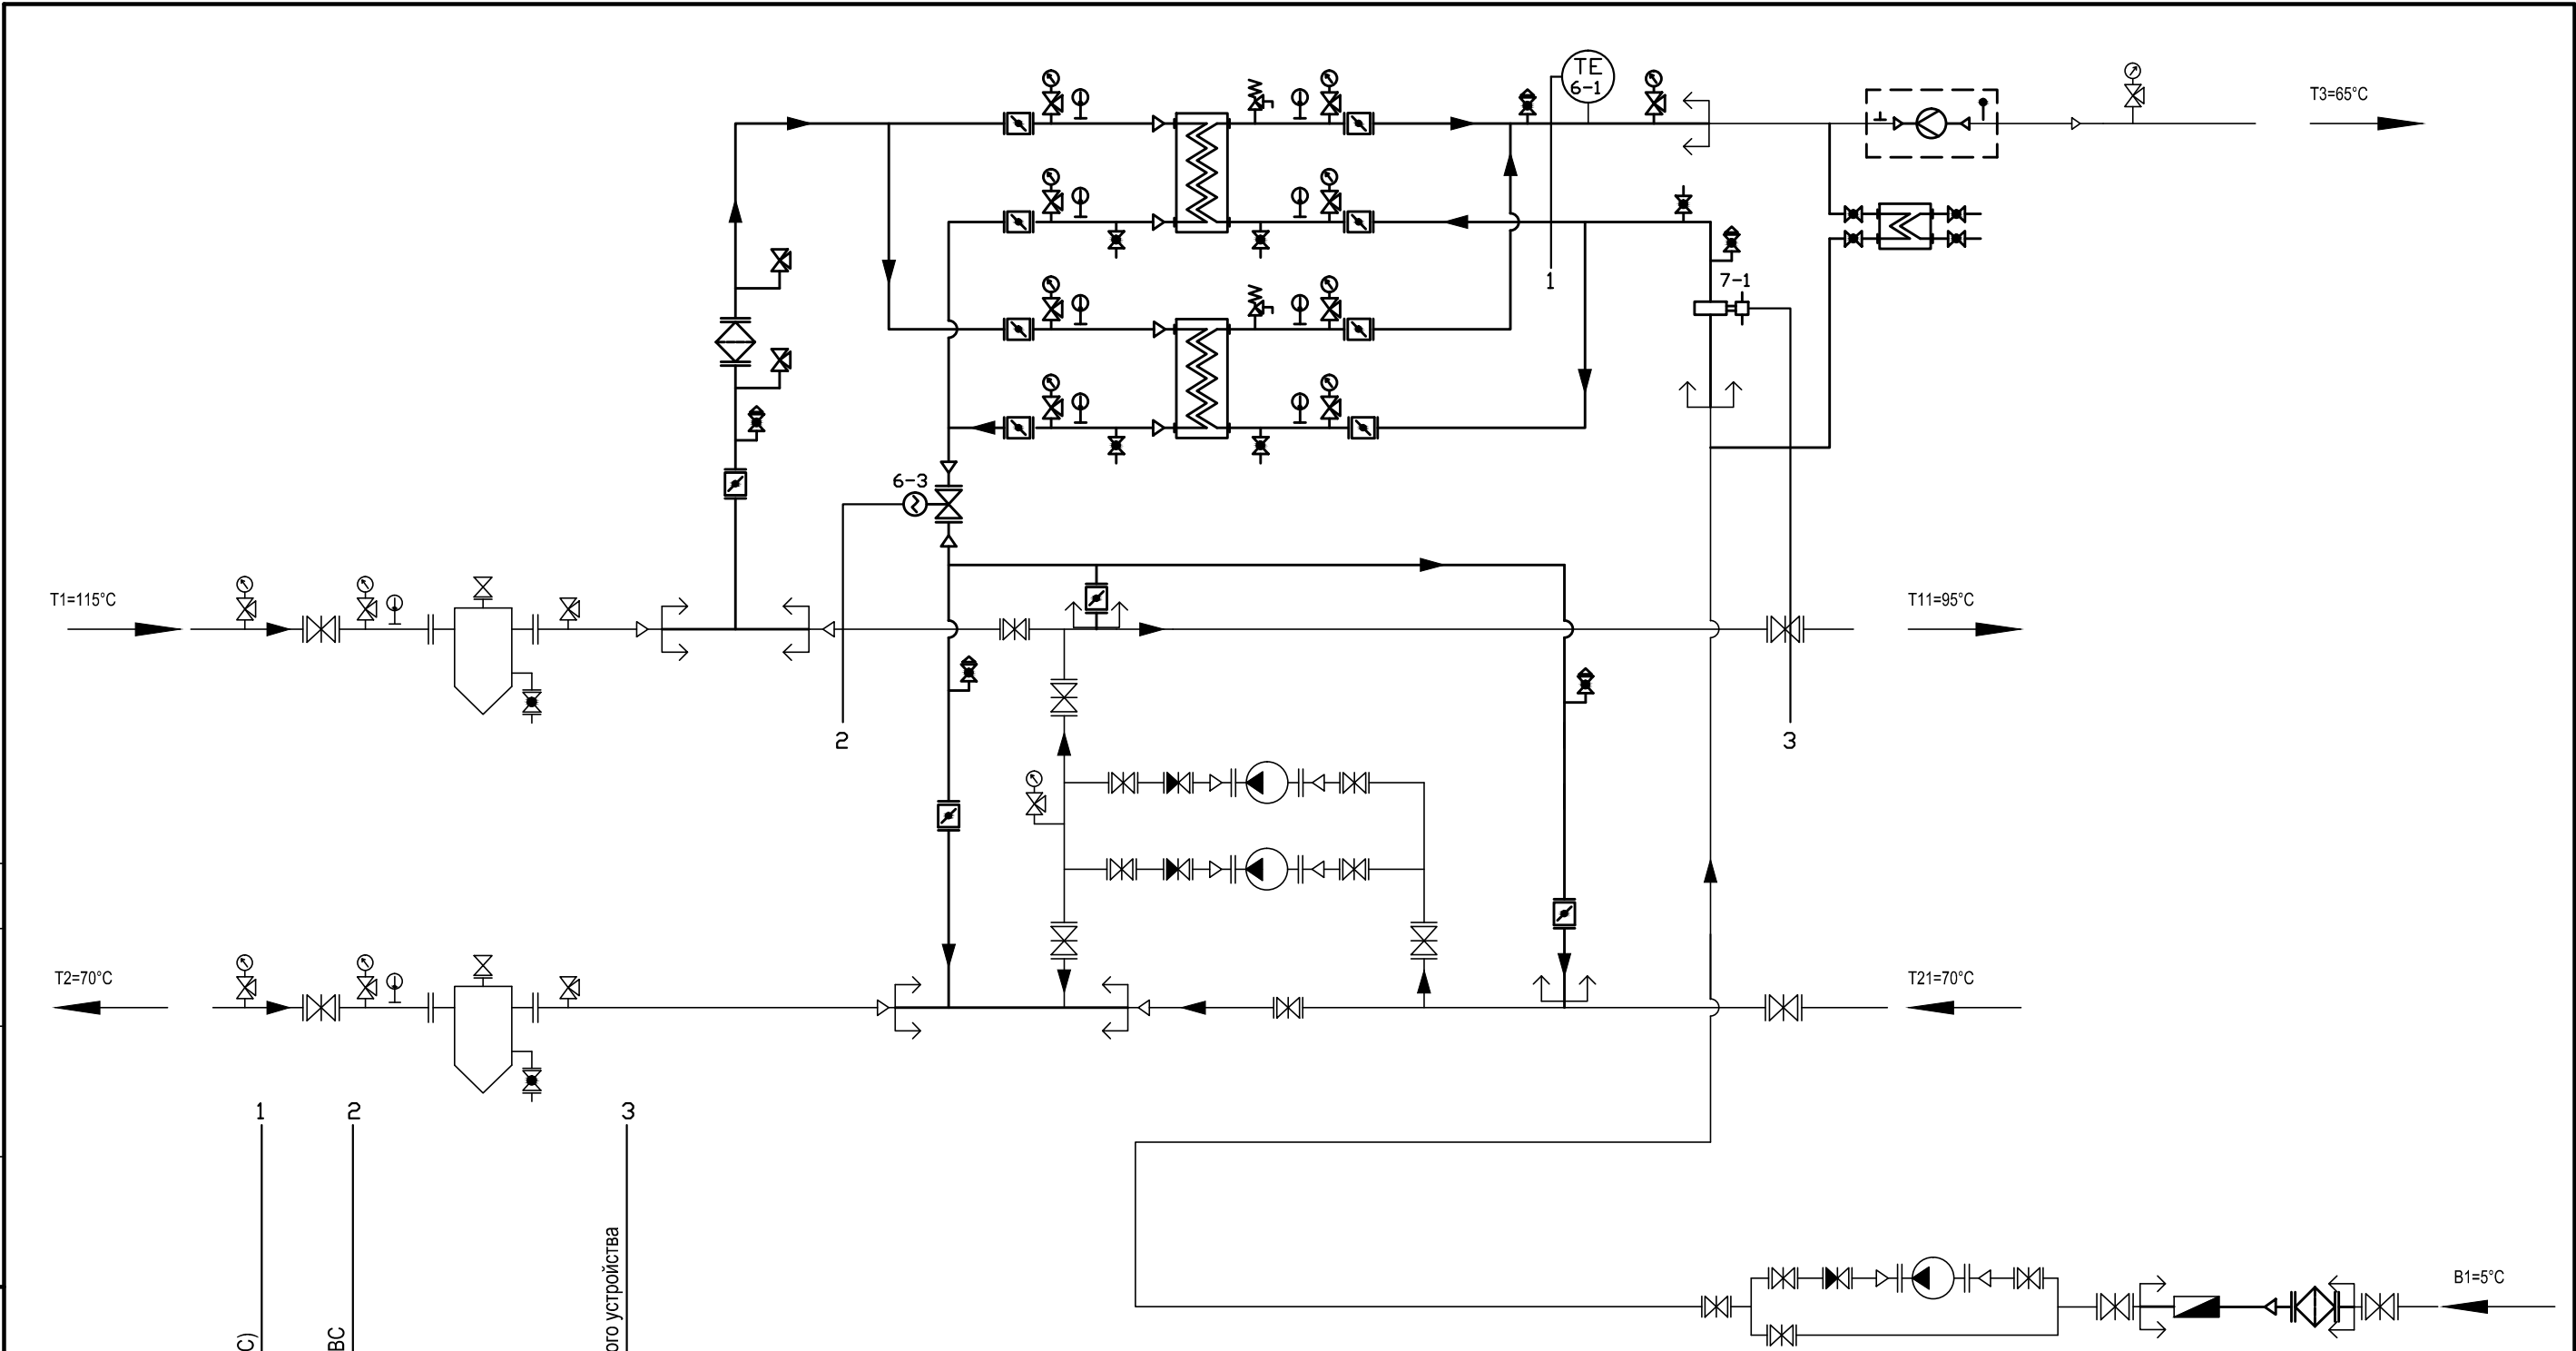

- Обозначение трубопроводов
- T1 - подающий тр-д сетевой воды (115°C)
  - T2 - обратный тр-д сетевой воды (70°C)
  - T11 - подающий тр-д квартала отопления (95°C)
  - T21 - обратный тр-д квартала отопления (70°C)
  - T3 - подающий тр-д квартала ГВС (65°C)
  - B1 - водопровод (+5°C)

						02-26-12-АТС			
						МУП "Екатеринбургэнерго"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Центральный тепловой пункт по ул. Белинского, 1816 в г. Екатеринбург. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Печунова						Р	2	2
Проверил	Суровикин								
Н.контр.	Кокотеев					Функциональная схема	ООО "Компания Ярстрой"		