



Согласовано		Подп. и дата		Взам. инв. №	
Инв. № подл.					

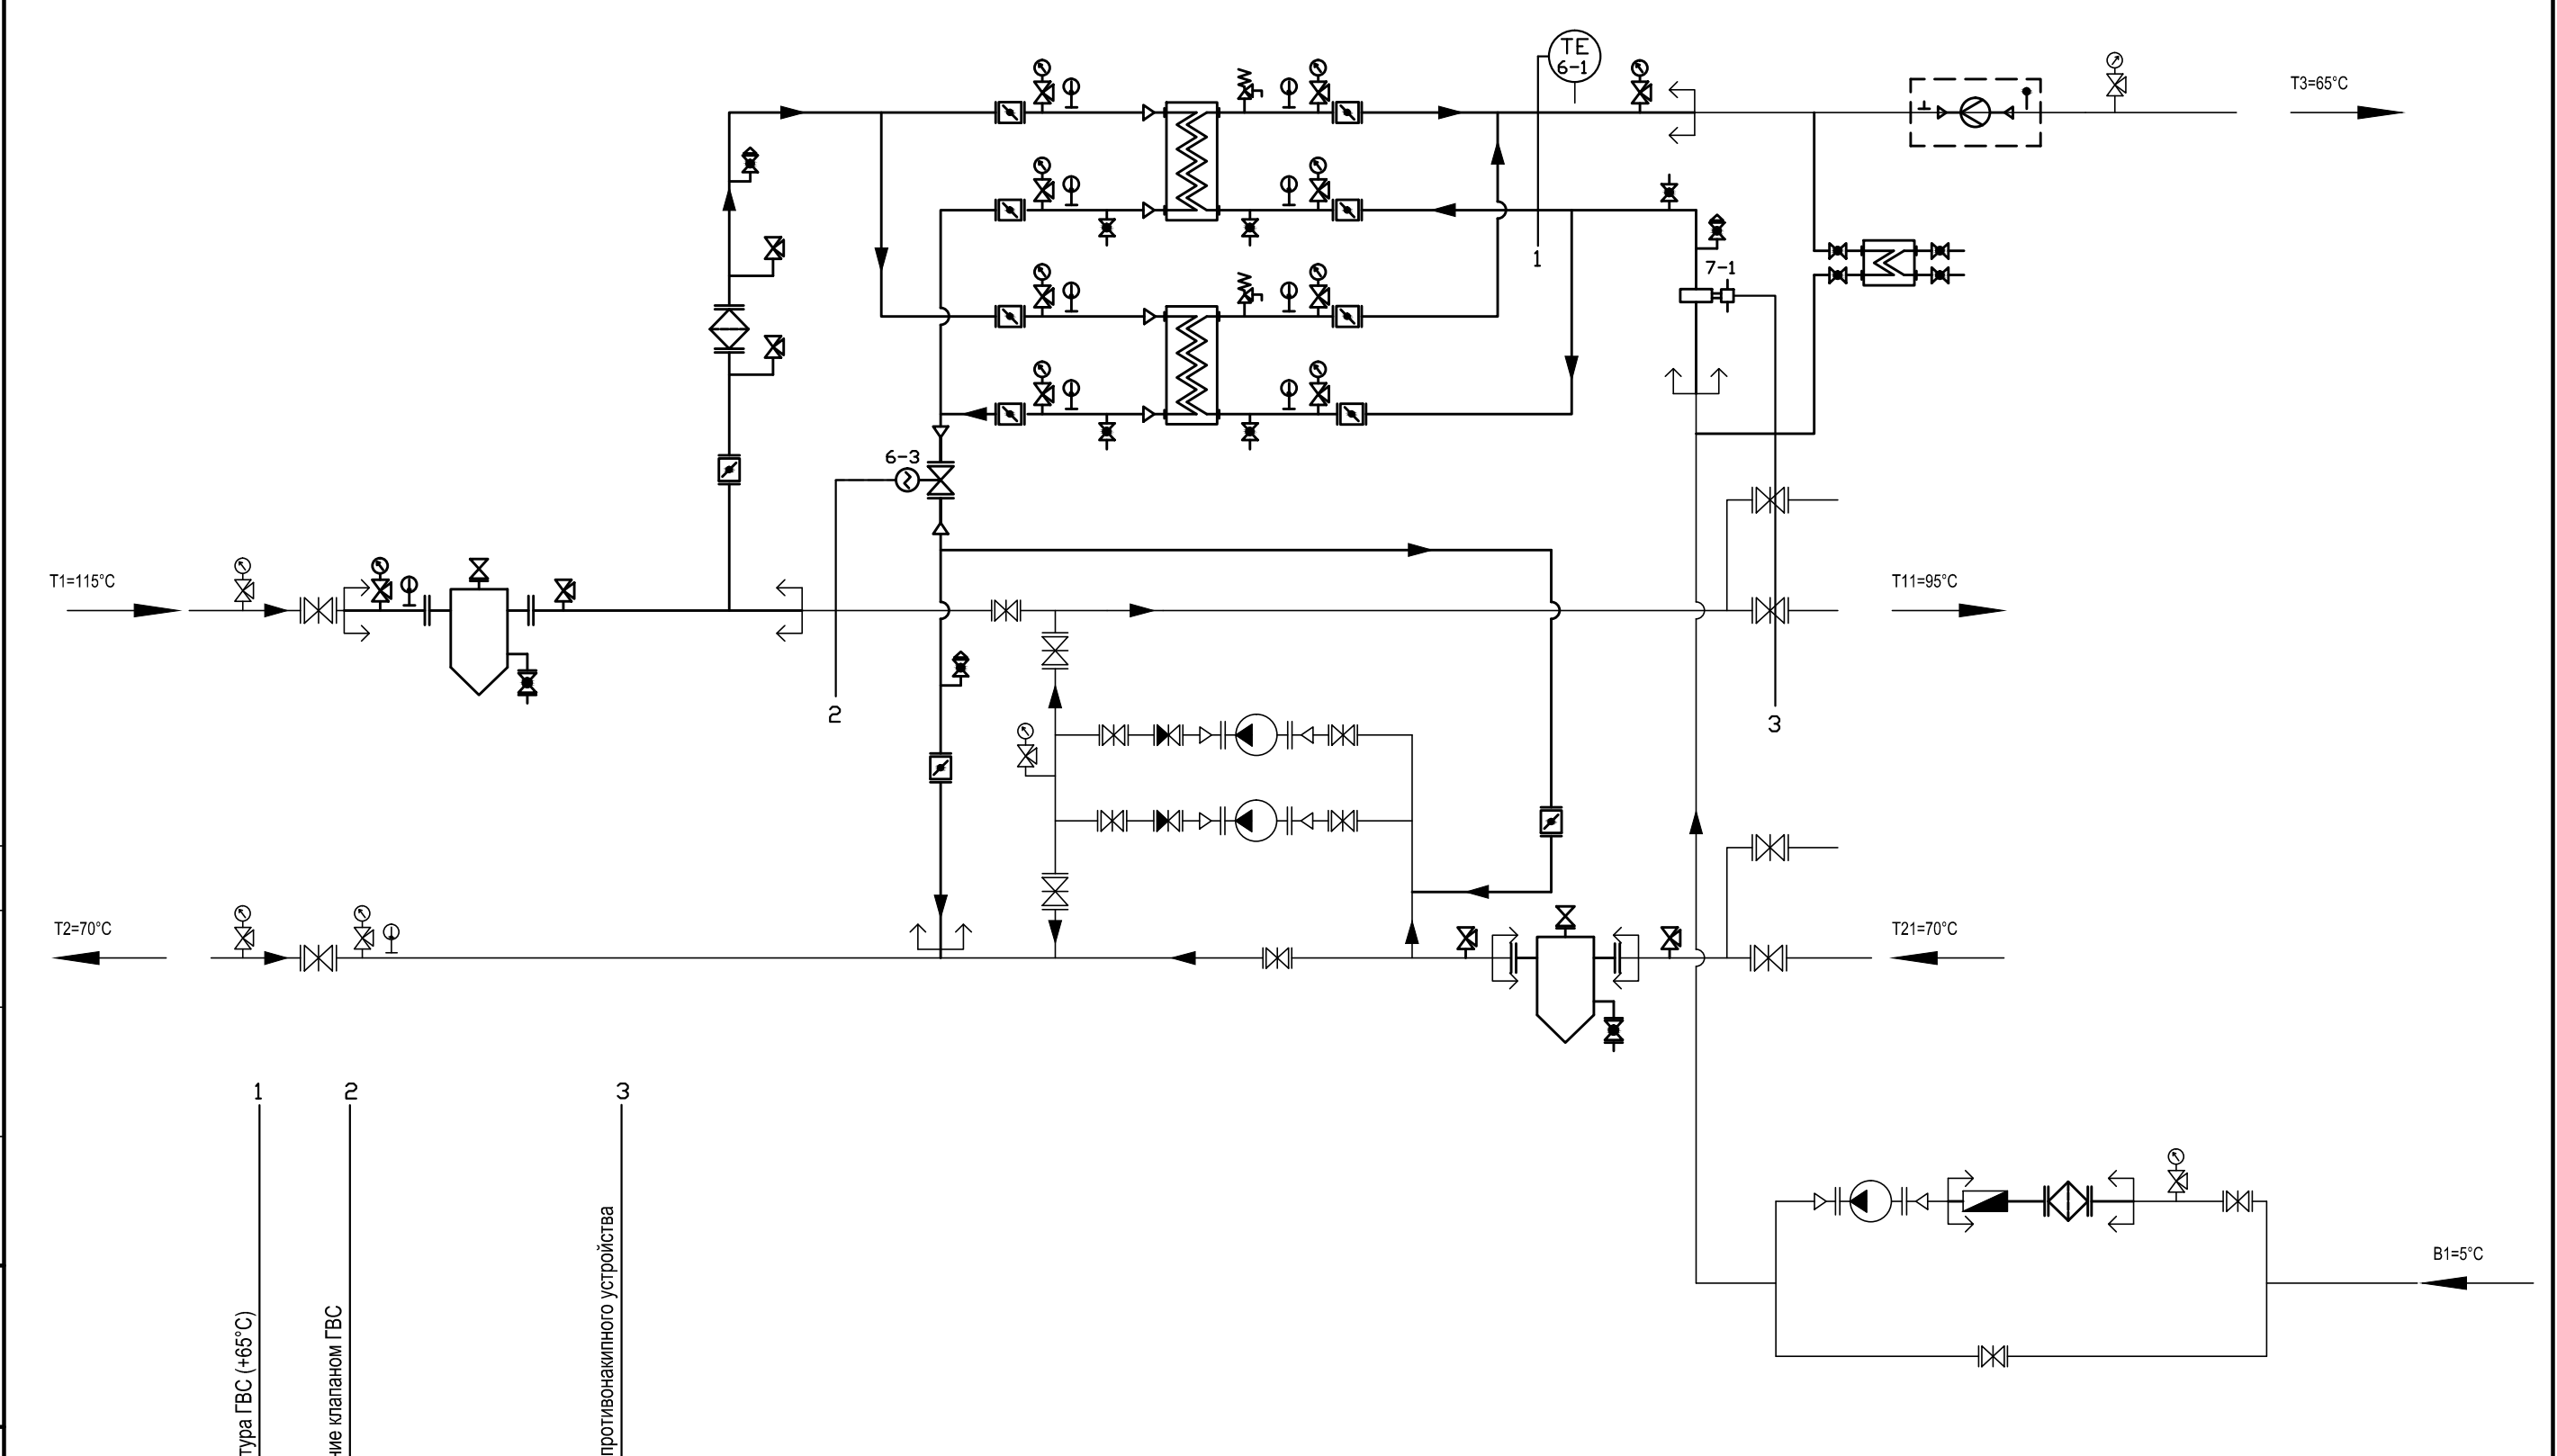

- Обозначение трубопроводов
- T1 - подающий тр-д сетевой воды (115°C)
 - T2 - обратный тр-д сетевой воды (70°C)
 - T11 - подающий тр-д квартала отопления (95°C)
 - T21 - обратный тр-д квартала отопления (70°C)
 - T3 - подающий тр-д квартала ГВС (65°C)
 - B1 - водопровод (+5°C)

						02-27-12-АТС			
						МУП "Екатеринбургэнерго"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Центральный тепловой пункт по ул. Белинского, 256а в г. Екатеринбурге. Установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Печунова					Р	2	2
Проверил		Суровикин				Функциональная схема	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.		Кокотеев							