


РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

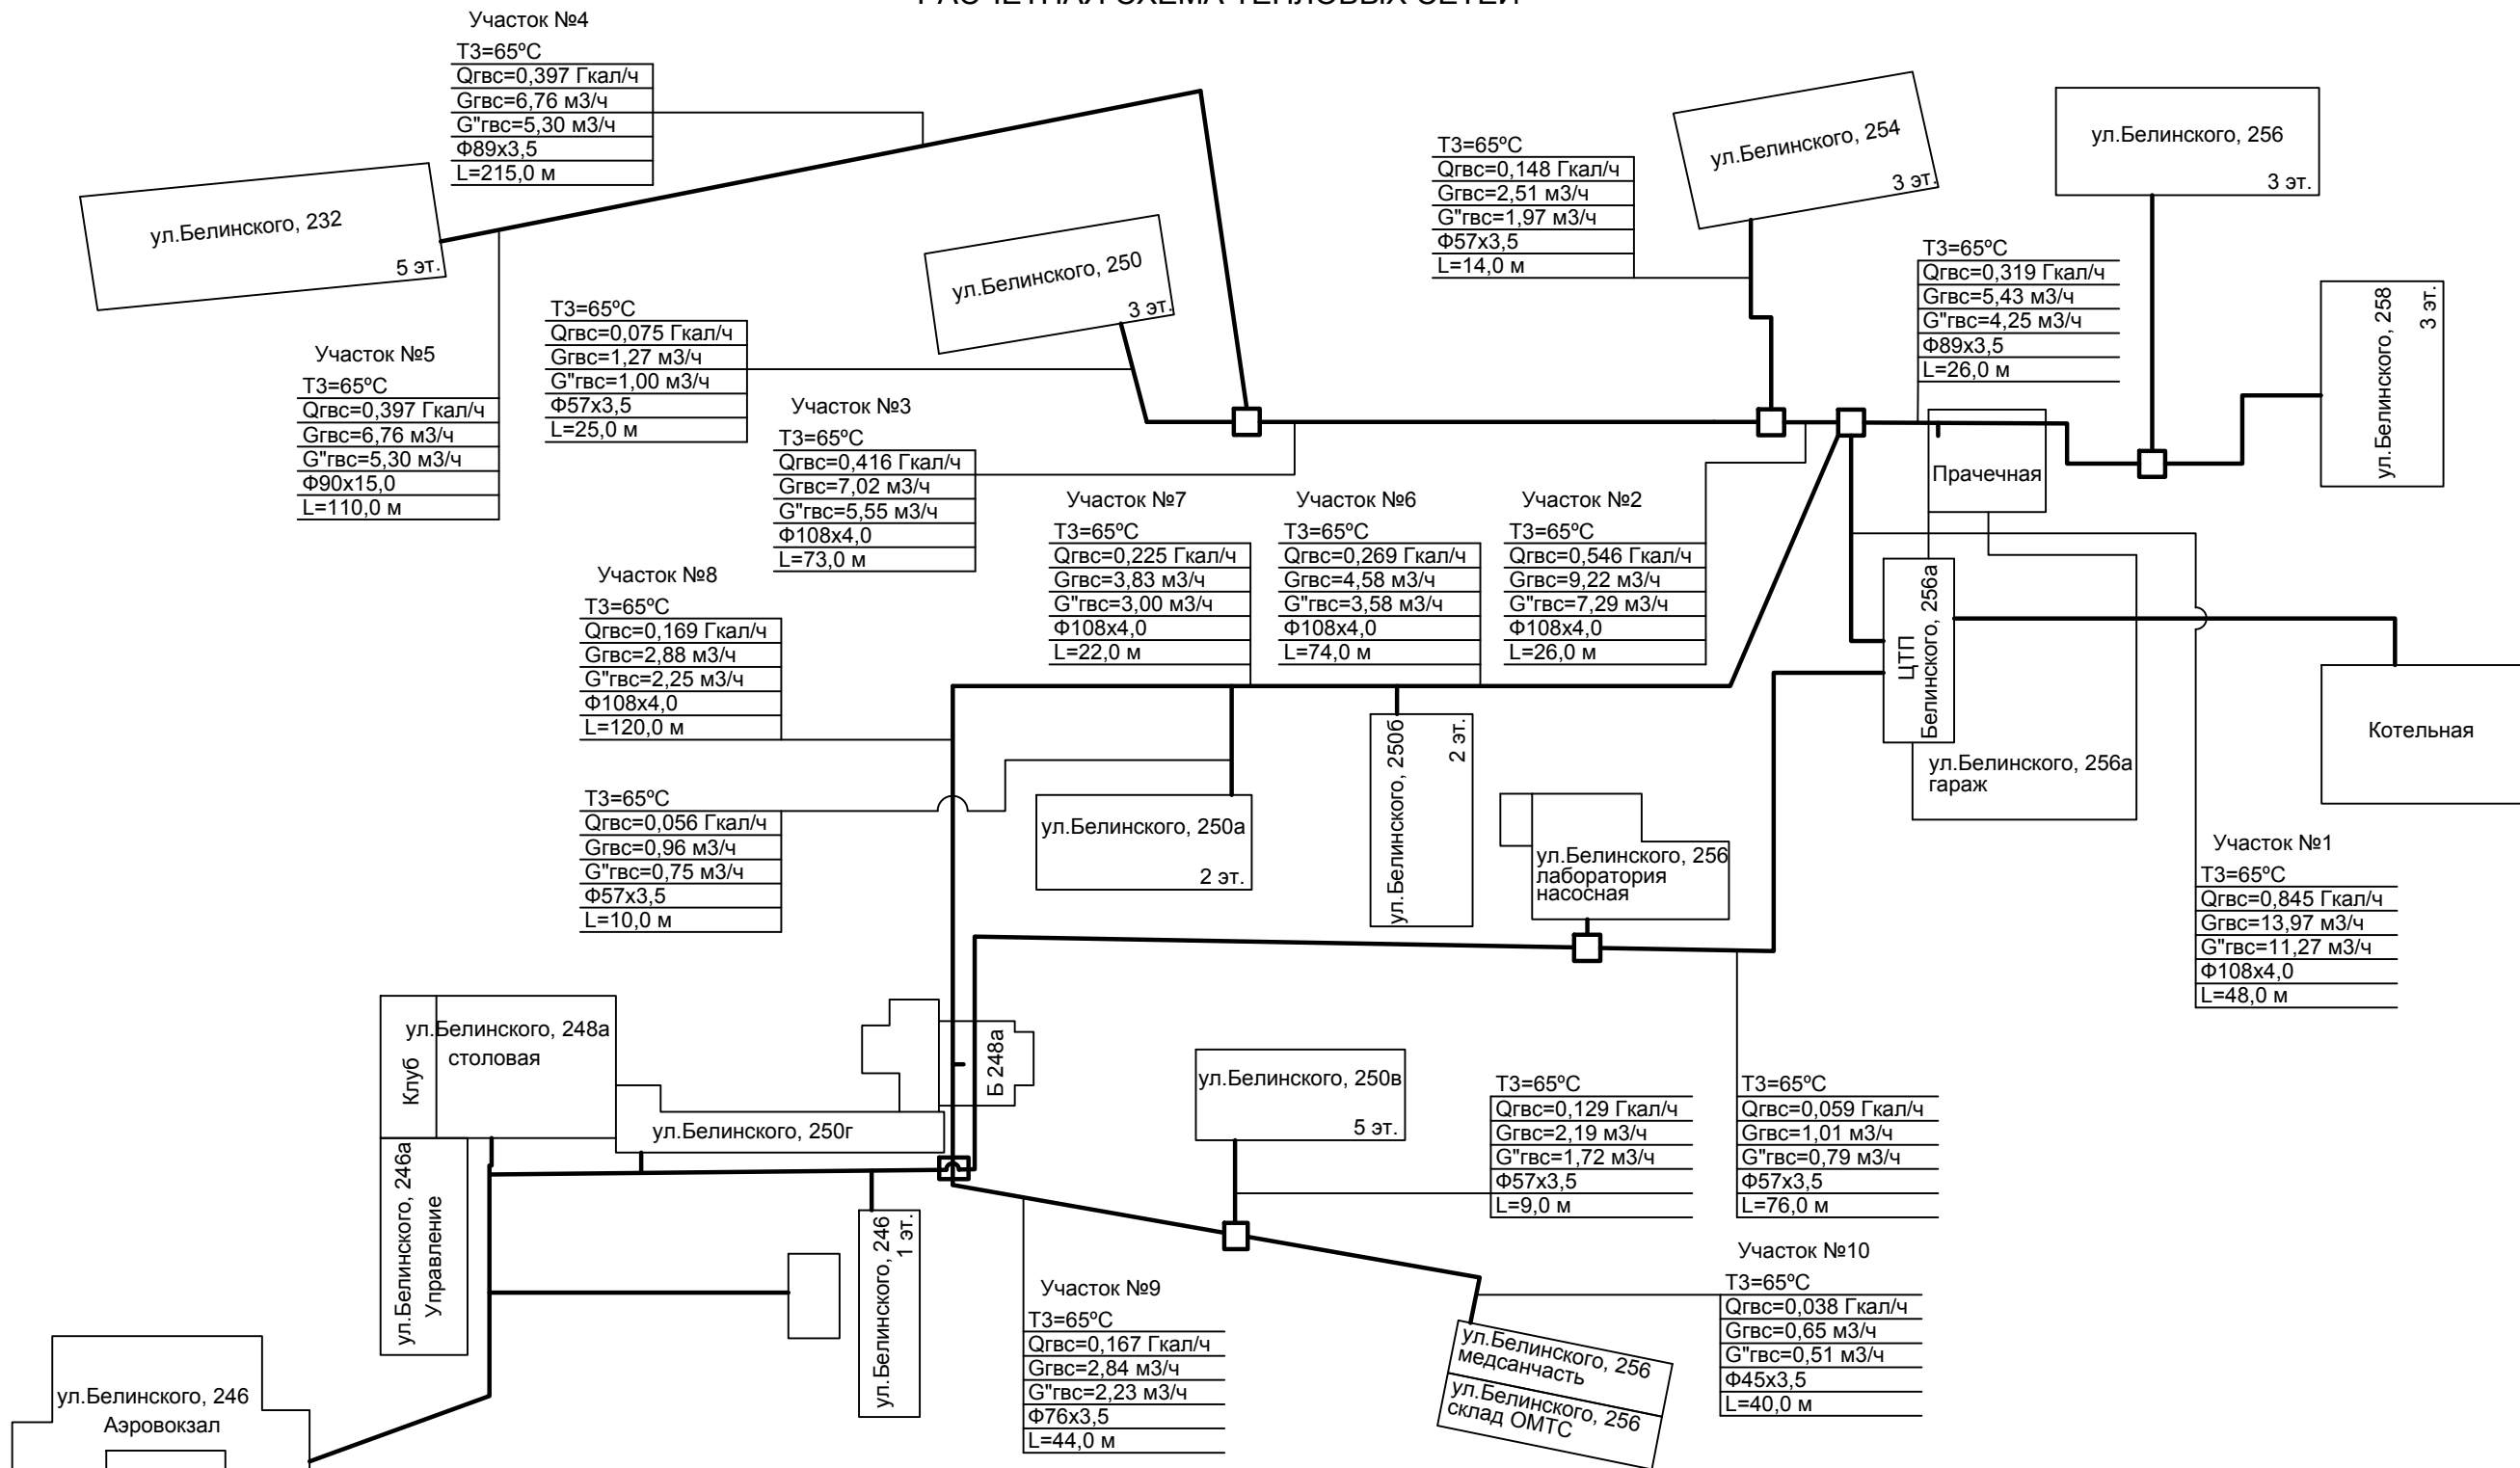

Условные обозначения

- существующая тепловая сеть
- существующие здания
- номер участка
- обозначение трубопроводов и температурный график теплоносителя
- максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение
- максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение

$$G_{гвс} = [Q_{гвс}/(T_3-5)] \cdot 1000$$
- максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение
 в неотапливаемый период $G''_{гвс} = [Q_{гвс}/(T_3-15)] \cdot 1000$, $Q_{гвс}' = Q_{гвс} \cdot (65-15/65-5) \cdot 0,8$
- наружный диаметр трубопроводов
- длина участка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

02-27-12-TC

Лист

1.7