
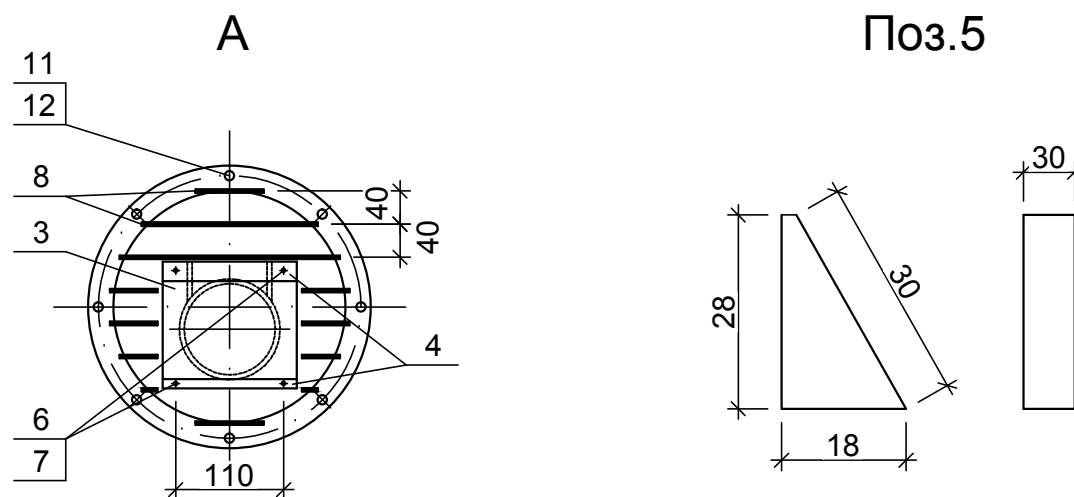


Установка клапана типа "Захлопка"

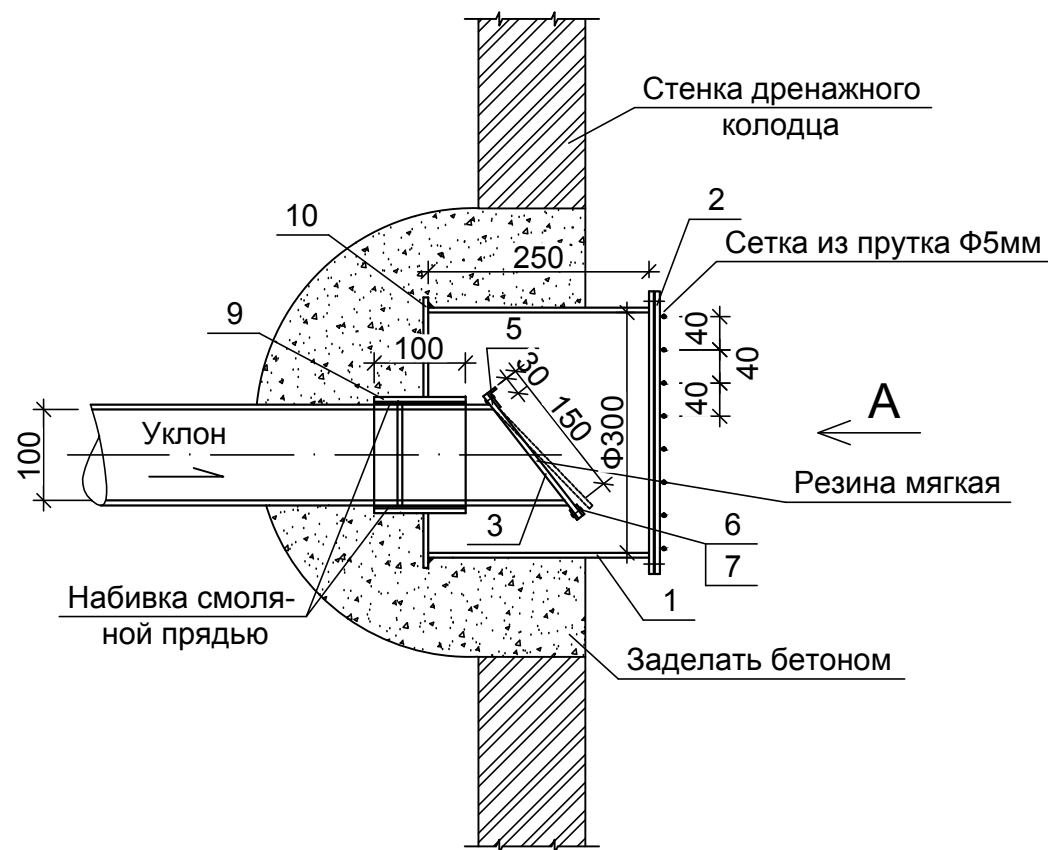

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Труба 325x8,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80 L=250	1	62,54	шт.
2	ГОСТ 12820-80	Фланец Ду=300мм Рy=1,0 МПа	2	12,90	шт.
3		Резина 160x215x10	1		шт.
4	ГОСТ 19903-74	Металлическая пластина 160x30x3,0	4	0,100	шт.
5	ГОСТ 19903-74	Косынка	2	0,120	шт.
6	ГОСТ 7798-70	Болт М12х55	4	0,063	шт.
7	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	4	0,017	шт.
8	ГОСТ 2590-88	Пруток металлический Ф5 мм	0,5	0,620	м
9		Асбоцементная муфта	1		шт.
10	ГОСТ 19903-74	Заглушка из листовой стали δ=10 мм	1		шт.
11	ГОСТ 7798-70	Болт М20х80	8	0,261	шт.
12	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	8	0,064	шт.

1. Прутки приварить к фланцу.
2. Косынки приварить к трубе электродами "С"
3. Трубопровод зачистить до металлического блеска, загрунтовать грунтовкой ГФ-021 и покрыть алюминиевой краской АЛ-177 в 2 слоя.

						07-08-12-ТС.Н1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка клапана типа "Захлопка"		
Разработал	Кожевникова							
Проверил	Суровикин							
Н.контр.	Кокотеев							
ГИП	Радостева					ООО "Компания Ярстрой"		
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.