


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

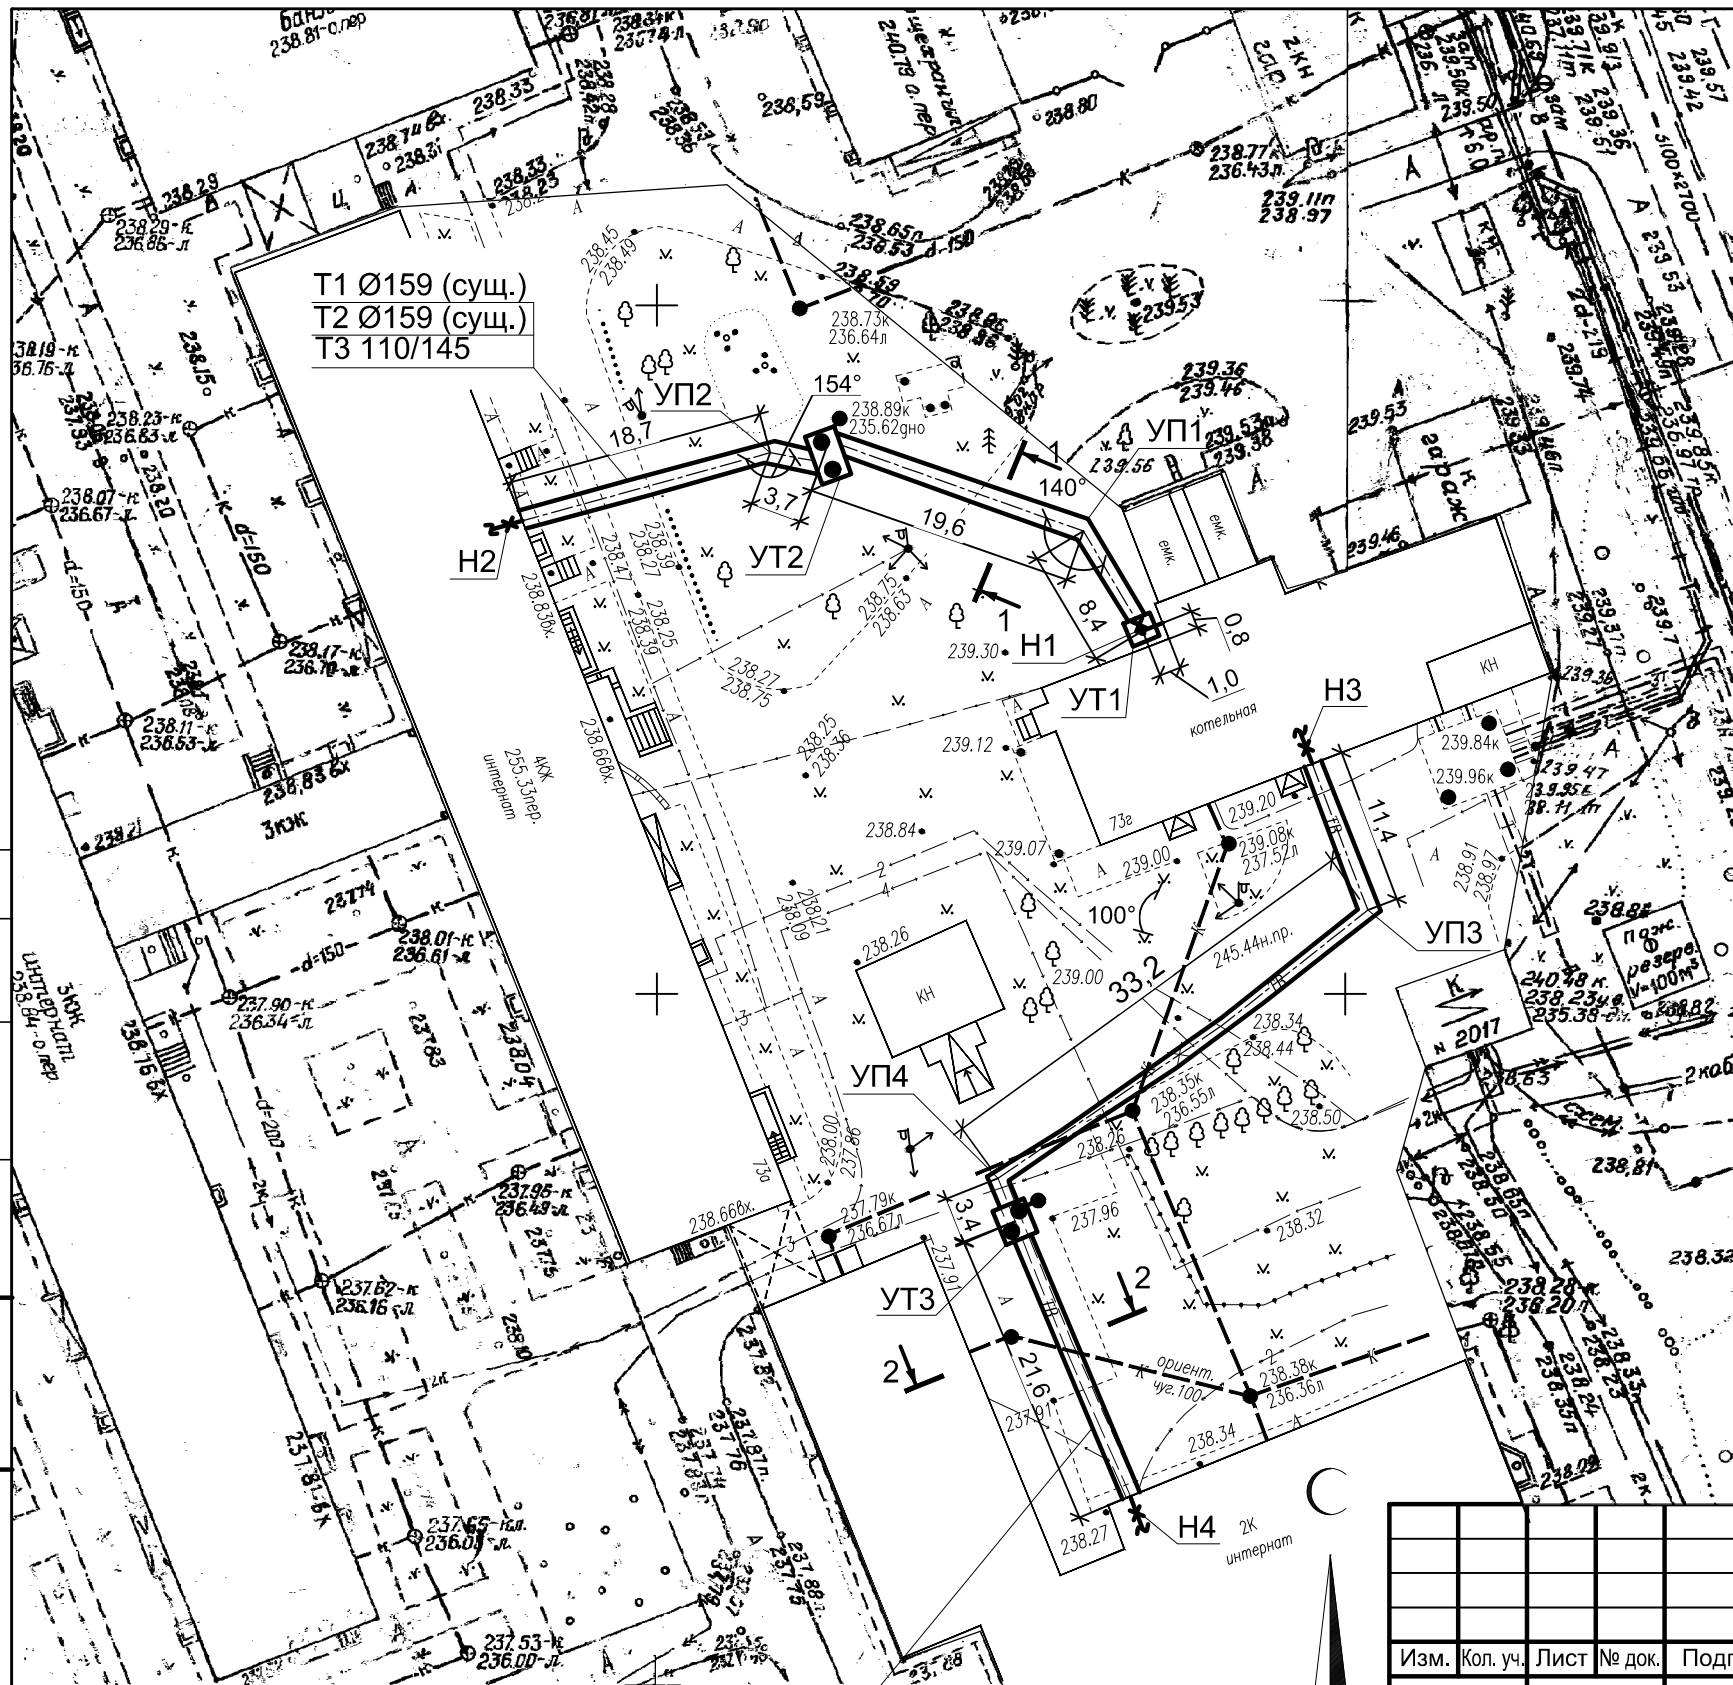

T1 Ø159 (сущ.)  
T2 Ø159 (сущ.)  
T3 110/145

T1 Ø76 (сущ.)  
T2 Ø76 (сущ.)  
T3 75/110  
B1 Ø57 (сущ.)

Ситуационный план



07-05-12-ТС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ЦТП по ул. Просторная, 73 до нового корпуса дома престарелых; от ЦТП по ул. Просторная, 73 до старого корпуса дома престарелых

Тепловые сети

Стадия  
Р

Лист  
2

Листов

План тепловой сети

ООО "Компания Ярстрой"

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Коженикова				
Проверил	Суровикин				
Н.контр.	Кокотеев				